


skala 1500


OZNACZENIA:

	PROJ. SIEĆ CIEPŁNA PREIZOLOWANA POZIOM ZASILANIA
	PROJ. SIEĆ CIEPŁNA PREIZOLOWANA POZIOM POWROTU
	PK MATY KOMPENSACYJNE
	ŹRÓDŁO CIEPŁA
Z1, Z2	ZAŁAMANIE OSI PROJ. SIECI CIEPŁNEJ
	PROJ. STUDZIENKA ZAWOROWA

Na zaramianach kompensacyjnych oraz trójnikach odgrzeńnych maty należy zamontować po obu stronach rurociągu. Identyczny rozkład mat kompensacyjnych dla rurociągu zasilającego i powrotnego.

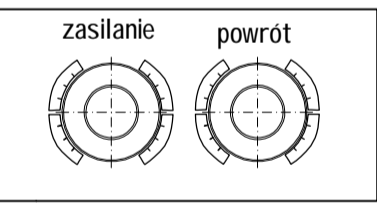

LWAGA, MATY KOMPENSACYJNE NIEOPISANE NA RYSUNKU WYKONAĆ O DŁUGOŚCI L=1.0m

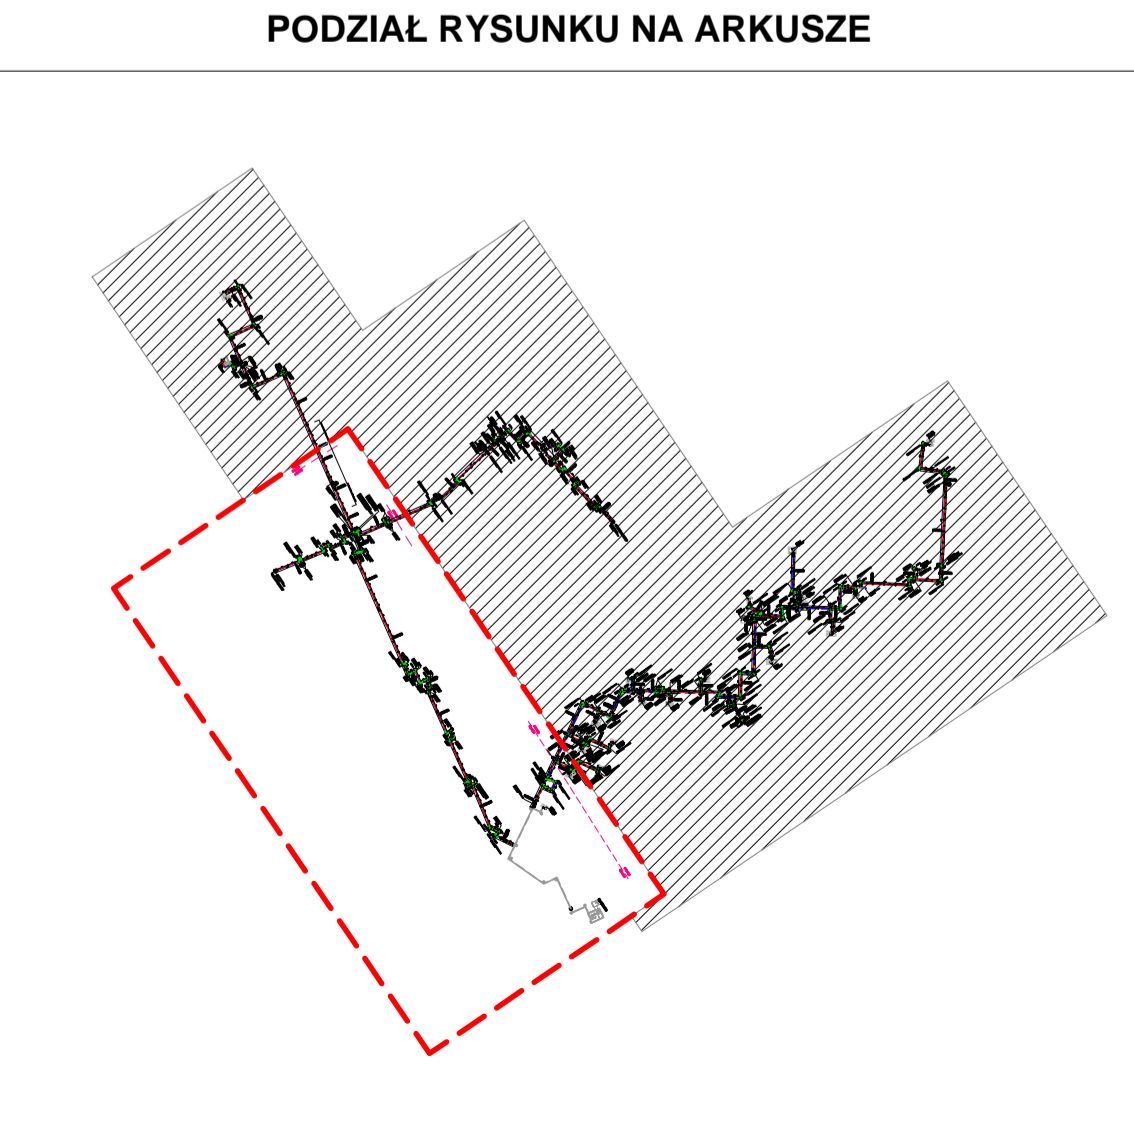

Biuro projektowe TECHNICA SANITARNIA KAZIMIERZ KURKOWSKI			
Inwestor GMINA POTĘGOWO ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo			
Projekt BUDOWA SIECI INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI POTĘGOWO - ETAP II			
Etap PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY			
Rysunek SCHEMAT MONTAŻOWY SIECI CIEPŁNEJ - ARKUSZ 2			
Branda	SANITARNIA	Data	08.2016
Projektant	inż. Kazimierz Kurkowski	Skala	1:500
Sprawił	inż. Marek Kolecki	Podpis:	
Opracował	mgr inż. Jakub Plechowski	Podpis:	
Nr umowy	106/2016	Nr rys.	Rys. 20
		Revizja	A